



ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ СЕТЕЙ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ 10 кВ типов:

ОПН- А-10/12-10/650 (II) УХЛ1,

ТУ 3414-035-06968694-2009

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ограничители предназначены для защиты изоляции электрооборудования сетей переменного тока частотой 50 Гц с изолированной, резистивно заземленной или компенсированной нейтралью от атмосферных и внутренних перенапряжений.

Структура условного обозначения

ОПН –А- 10/X1 – 10/X2(X3) УХЛ1:

- О – ограничитель;
- П – перенапряжений;
- Н – нелинейный;
- А – модификация ОПН
- 10 – класс напряжения, кВ;
- X1 – наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ;
- 10 – номинальный разрядный ток, кА;
- X2 – ток пропускной способности, А;
- (X3) – класс пропускной способности;
- УХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;

Условия эксплуатации:

высота над уровнем моря не более 1000 м;
диапазон рабочих температур: от минус 60°C до плюс 50°C;

частота питания переменного тока 50 Гц;
рабочее положение ограничителей произвольное;

ограничители выдерживают механические нагрузки от вибрации по группе условий эксплуатации М6 ГОСТ 17516.1. Степень жесткости 10 по ГОСТ 17516.1;

ограничители стойки к воздействиям землетрясения силой до 7 балов по шкале MKS-64;

ограничители пожаробезопасны в соответствии с ГОСТ 12.2.007.3;

ограничители выдерживают механические нагрузки от ветра со скоростью 15 м/с при толщине стенки льда до 20 мм, а без гололеда со скоростью 40 м/с;

тяжение провода в горизонтальном направлении не более 1500 Н;

ограничители взрывобезопасны и выдерживают без взрывного разрушения покрышки воздействие тока КЗ при внутреннем повреждении аппарата не менее 40 кА;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные ограничителей приведены в таблице. Ограничители могут по желанию заказчика изготавливаться:

- с другими значениями наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения (U_{np}) с сохранением отношений остающихся напряжений к U_{np} , приведенных в таблице;
- с другими узлами крепления.

Параметр	Тип ОПН	ОПН-А-10/12-10/650(II) УХЛ1
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ, действ.		12
Номинальное напряжение, кВ, действ.		15,8
Классификационное напряжение, кВ,		15,2
Остающееся на ОПН напряжение, кВ, при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой		
	250 А	28,2
	500 А	28,9
	1000А	30,0
Остающееся на ОПН напряжение, кВ, при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой		
	500 А	29,4
	5000 А	35,8
	10000 А	39,1
	20000 А	43,3
Остающееся на ОПН напряжение, кВ, при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой, равной номинальному разрядному току	10000 А	41,0
Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большого тока 4/10 мкс, кА.		100
Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А		650
Удельная энергия одиночного импульса пропускной способности, кДж/кВ _{UHP}		3,5
Удельная энергоемкость – энергия, вводимая при рабочих испытаниях перед проверкой термической устойчивости, кДж/кВ _{UHP}		7,0
Характеристика «НАПРЯЖЕНИЕ – ВРЕМЯ»: напряжение, кВ, допустимое на ОПН после разогрева до 60°C и введения энергии, равной энергоемкости ОПН, в течение		
	0,1 с	17,4
	1,0 с	16,7
	10 с	16,0
	1 мин.	15,7
	20 мин.	14,5
	2 часа	14,0
	6 часов	13,7
Длина пути утечки, см,		39
Ток проводимости при длительном рабочем напряжении, мА _{действ.} , не более		0,6
Сопротивление изоляции при 2,5 кВ, МОм, не менее		5000
Уровень частичных разрядов, пКл, не более		10
Масса, кг, не более		8,6

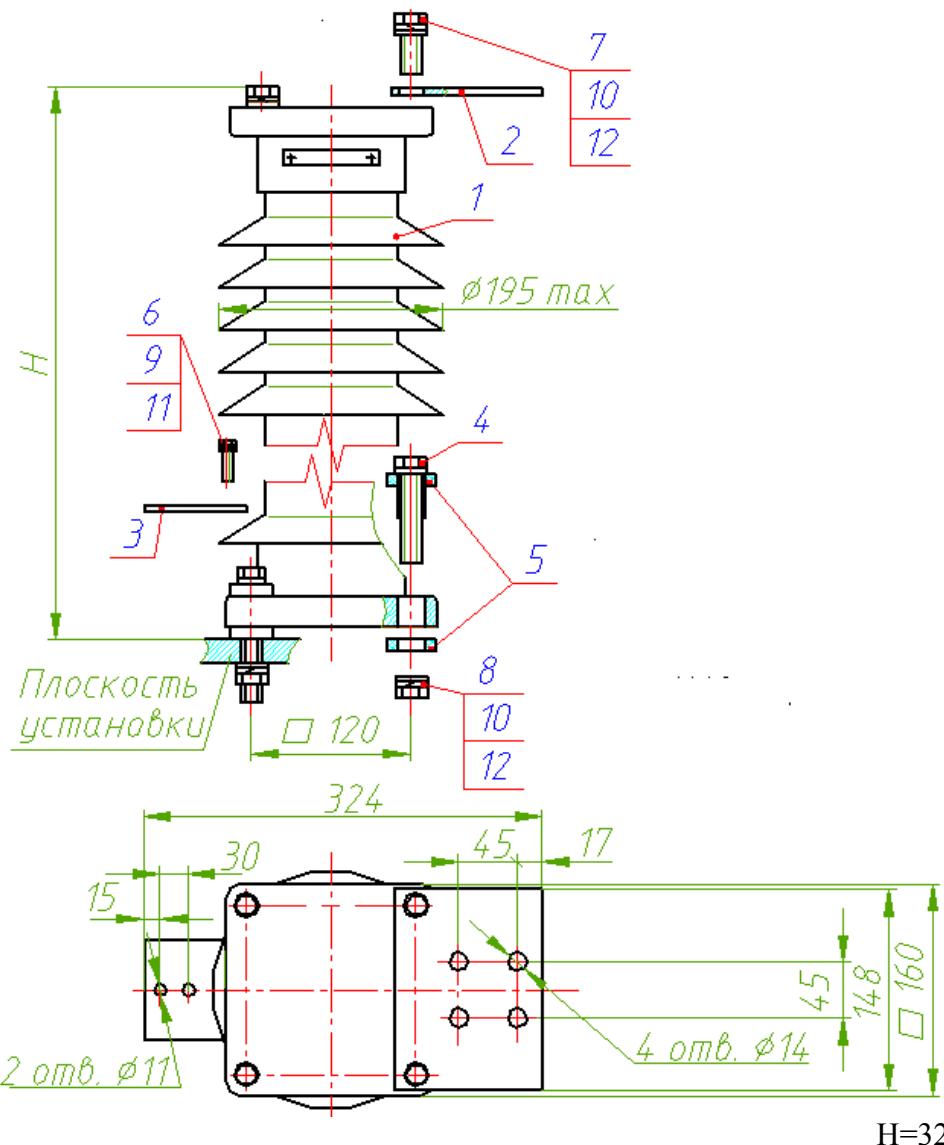


Рис.1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры ограничителей.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ограничители ОПН-10 имеют одноэлементную конструкцию, состоящую из последовательно соединенных дисков оксидно-цинковых варисторов, заключенных в герметичную полимерную изоляционную покрышку. Устройства обеспечения взрывобезопасности мембранныго типа выполнены в металлических оконцевателях покрышки ограничителя.

Изоляционная покрышка обладает трекингоэррозионной стойкостью в соответствии с ГОСТ Р 52082.

Все наружные металлические детали ограничителя имеют защитное гальваническое покрытие, предохраняющее

их от коррозии, либо выполнены из коррозионностойких материалов.

В нормальном эксплуатационном режиме через варисторы ограничителя протекает ток порядка десятых долей миллиампера. При появлении импульсов перенапряжений, благодаря высокой нелинейности варисторов, через ограничитель протекает значительный импульсный ток, в результате чего величина перенапряжений снижается до уровней, безопасных для изоляции защищаемого электрооборудования.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры ограничителей приведены на рис. 1.



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
ограничитель перенапряжений, руководство
по эксплуатации, паспорт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет
со дня ввода ограничителя в эксплуатацию,
но не более 7 лет со дня отгрузки
потребителю.

Общий срок службы ограничителя с
вероятностью 0,98 - не менее 30 лет

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

В заказе необходимо указывать:
наименование и тип ограничителя,
обозначение технических условий.

Пример: «Ограничитель перенапряжений
типа ОПН –А-10/12-10/650(II) УХЛ1, ТУ
3414-035-06968694-2009».

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ФЕНИКС-88»

Адрес: 630088, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.51/3
Тел/Факс.: (383) 344-25-60.
Тел/Факс: (383) 344-21-60.
<http://www.fenix88.ru>.
e-mail: market@fenix-88.ru.

Составитель: Бобров Д.П.